


FOSSE SEPTIQUE MAXI-R.A.C.* 5000 L BASSE

A PREFILTRE AVEC TAMPONS

A la livraison, le tampon est non sécurisé (les 2 pattes ne sont pas dans l'alignement des encoches du tampon) afin de faciliter son démontage.

NOTA : Le dispositif de sécurité est inutile, côté panier.

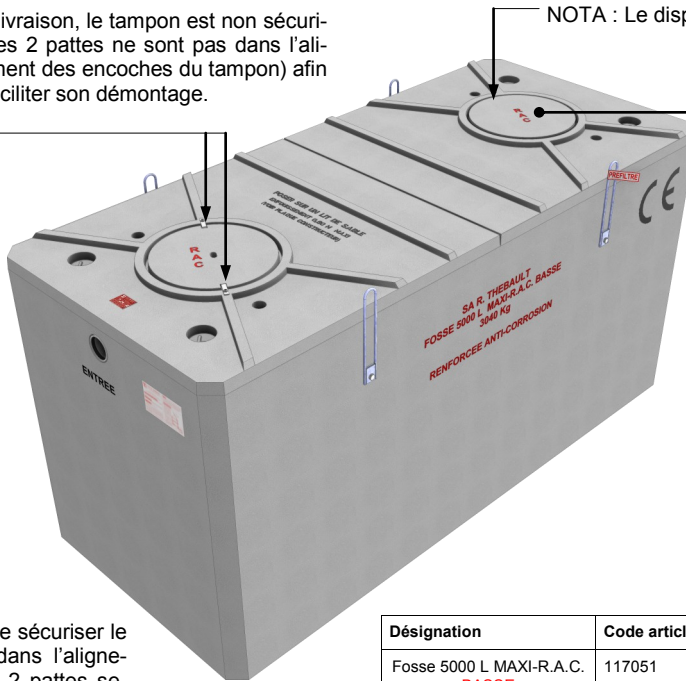


Pouzzolane
20 Kg



A la mise en service, ne pas oublier de sécuriser le tampon en positionnant les pattes dans l'alignement des encoches du tampon. Les 2 pattes seront solidement serrées à l'aide d'une clé BTR de 6 (non fournie). Pour la sécurisation du tampon sur rehausse, consulter la fiche du Kit de sécurisation, code : 110399.

Désignation	Code article	Poids (Kg)
Fosse 5000 L MAXI-R.A.C. BASSE	117051	3040
Rehausse R.A.C. Ht : 250	139030	46
Rehausse R.A.C. Ht : 150	139028	28,8
Tampon R.A.C.	117098	15

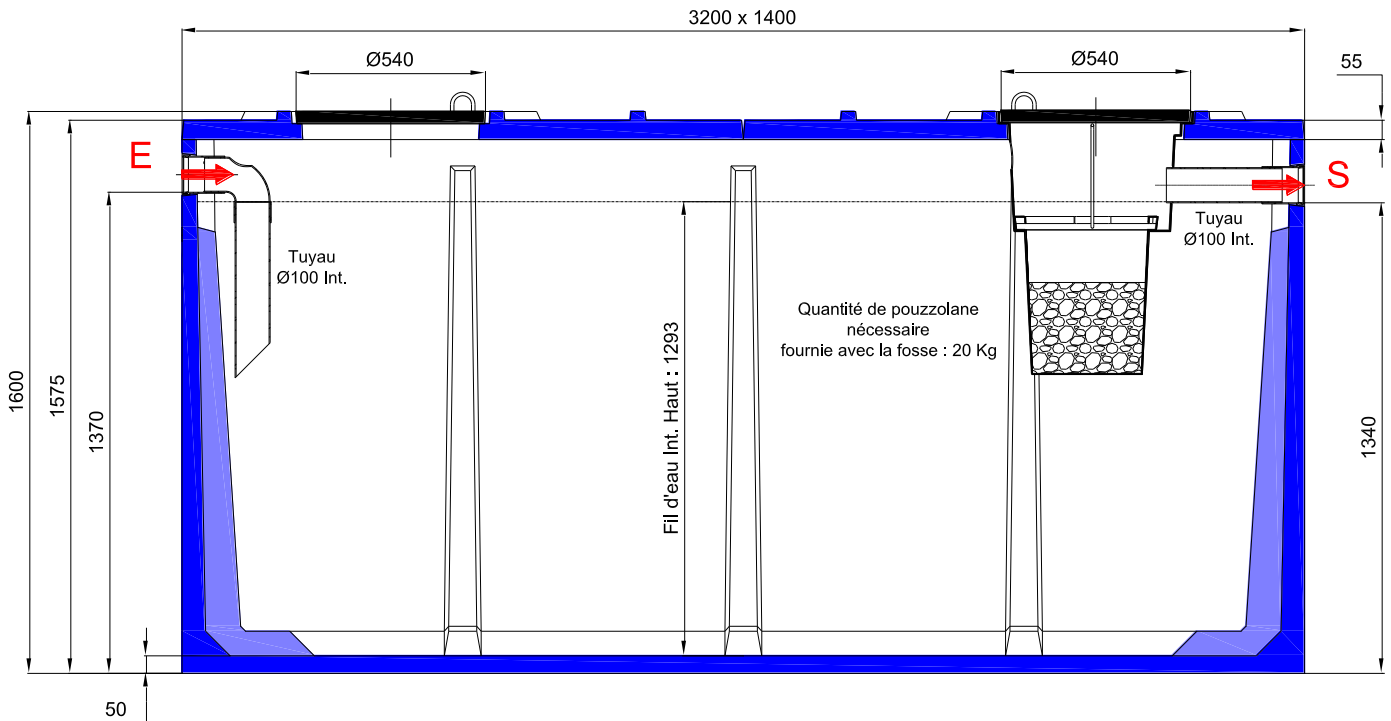

* R.A.C. : Renforcement anti-corrosion par traitement spécifique du béton sur les parties non immergées de la fosse ainsi que sur la rehausse et tampons.

N.B. : Cet Appareil est conforme à l'arrêté Ministériel du 6 Mai 1996 (enfouissement jusqu'à 0,80 m).

Il est conçu pour le traitement des eaux vannes et domestiques. Toute autre utilisation nécessiterait l'autorisation préalable du constructeur formulée par écrit.

Pour la pose de cet appareil, se reporter à la notice d'installation Réf. TE12 et au DTU 64/1 XP P 16-603.

S.A. R.THEBAULT

Siège social et usine : ZI de Saint-Eloi - Plouédern - 29800 LANDERNEAU

Tél. 02 98 21 63 63 - Fax : 02 98 21 34 11

Usines à : Mauron (56430) et Verneuil S/Avre (27130)

Version 2 - Le 30/03/2015